
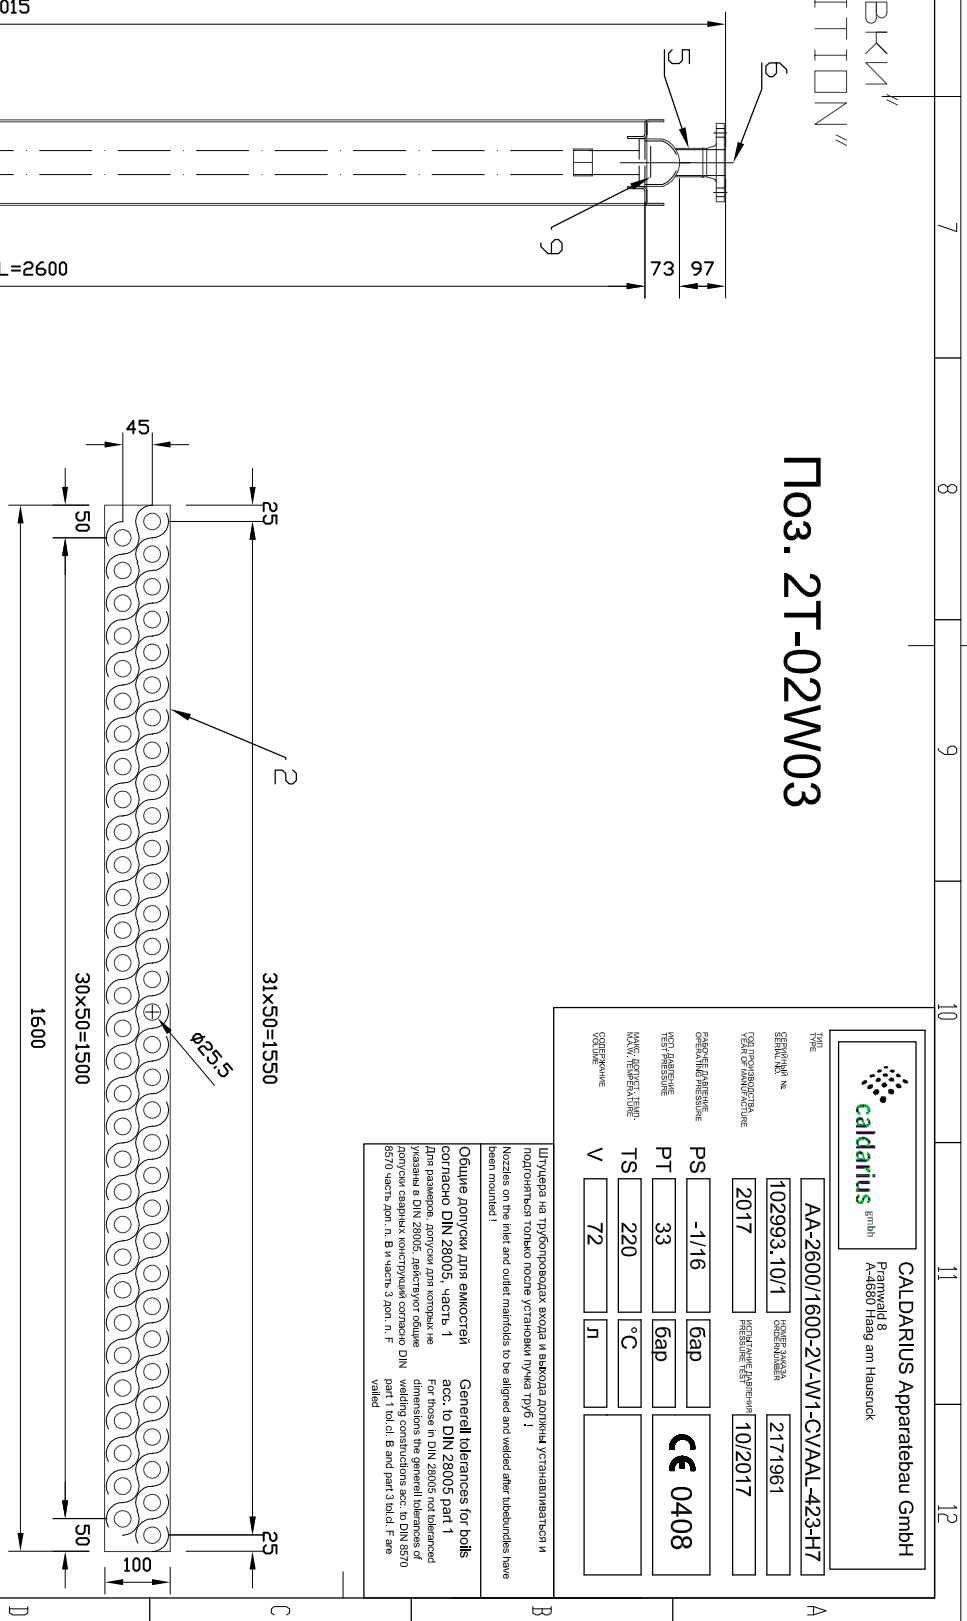


“Позиция установки”
“INSTALLATION POSITION”

Поз. 2Т-02W03

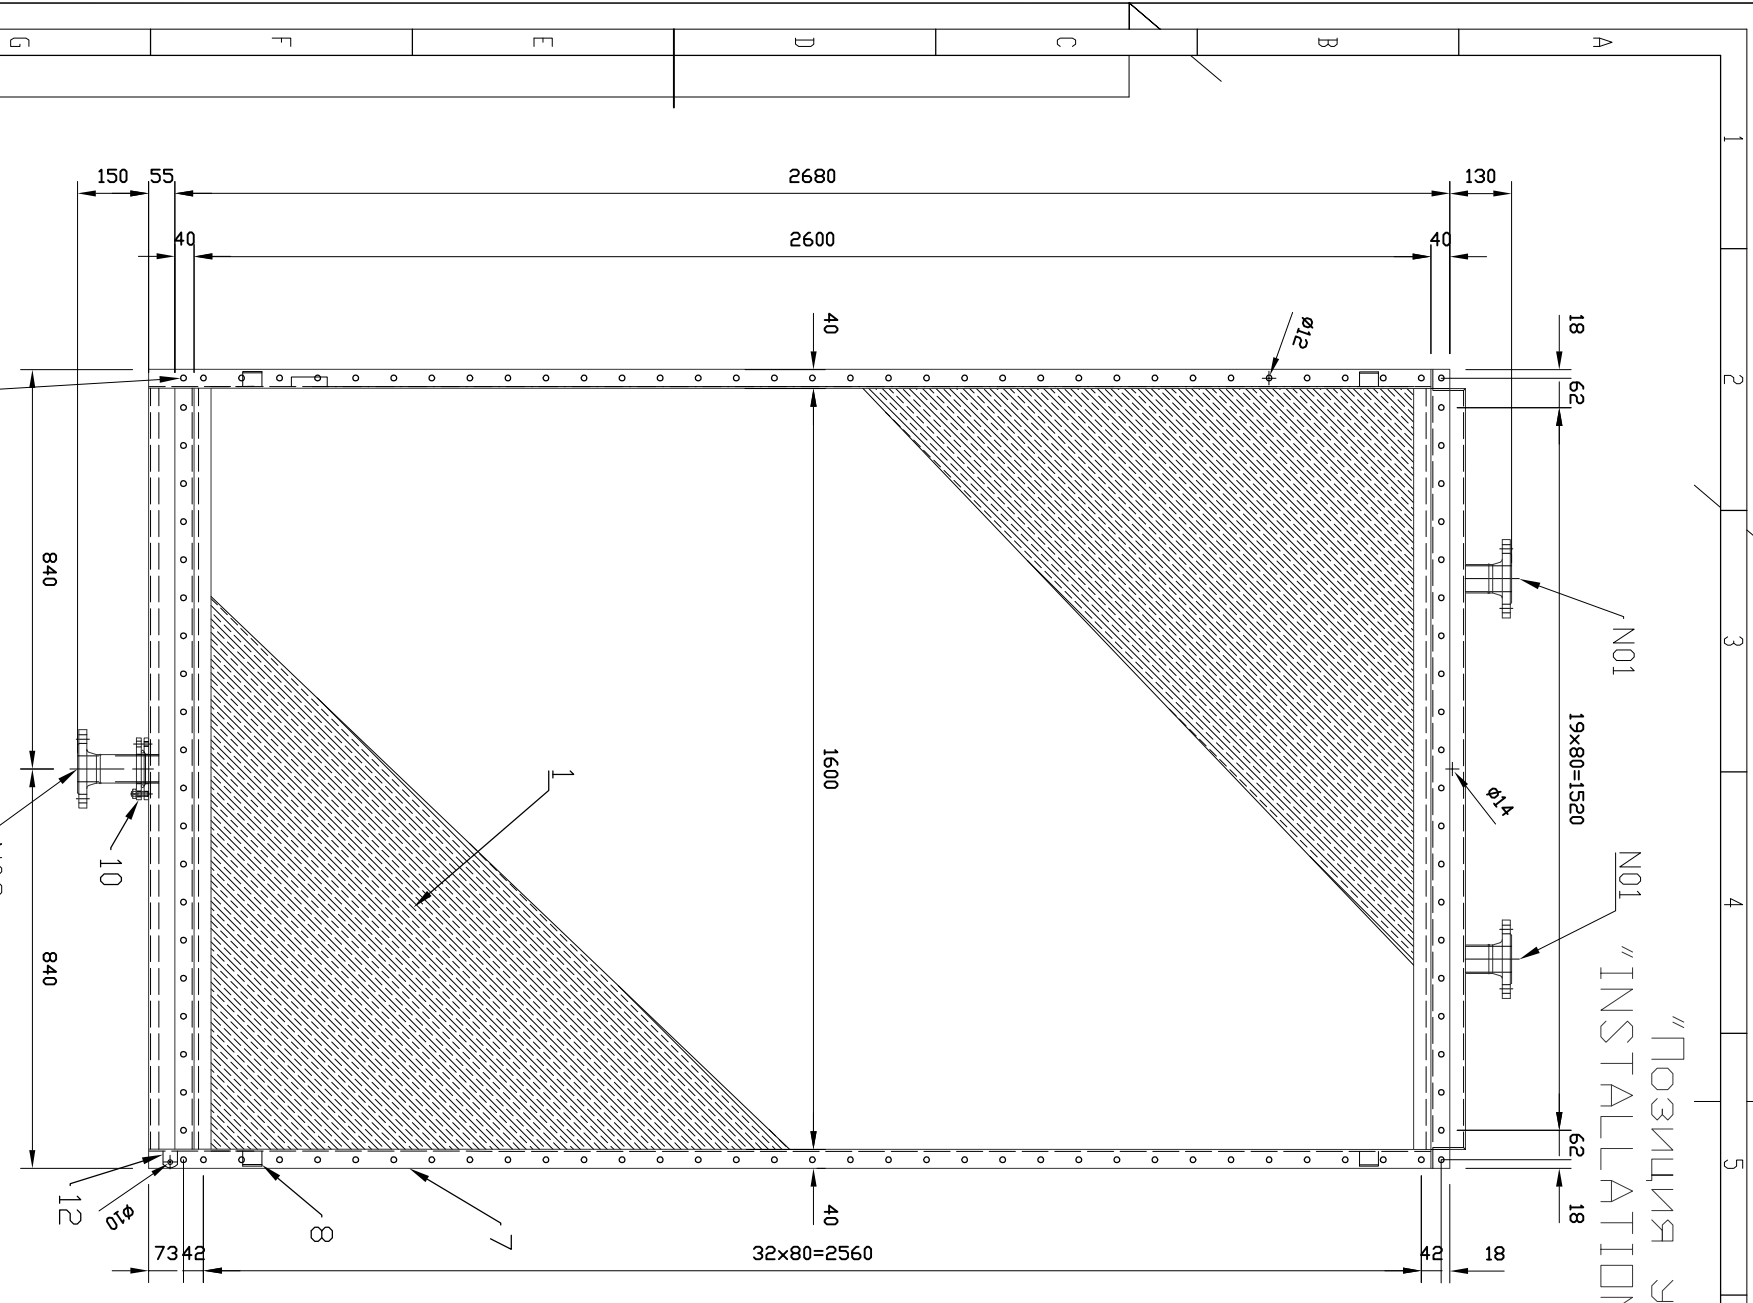

Старый чертёж
102592-160-REV01

CALDARIUS Apparatebau GmbH Planwald 8 A-4480 Haug am Hauseruck	
TYPE	AA-2600/1600-2V-W1-CVAAL-423-H7
SERIAL NUMBER	102993.10/1
DATE OF MANUFACTURE	2017
DATE OF REVISION	10/2017
DESIGNER	PS -1/16
DRIVER	PT 33
WELDING CONDITION	TS 220
WELDING CONDITION	V 72
WELDING CONDITION	L
WELDING CONDITION	CE 0408

Штуцера на трубопроводах входа и выхода должны устанавливаться и подгоняться только после установки гнуса труб 1
Nozzles on the inlet and outlet pipelines to be aligned and welded after installation have been mounted 1

Общие допуски для емкости
согласно DIN 28005, часть 1
для размеров деталей для корпуса не
более 100 мм 28005 part 1
General tolerances for bolts
acc. to DIN 28005 part 1
for sizes of parts for the body not
more than 100 mm 28005 part 1

допуска сварных конструкций согласно DIN
part 1 Std. A, B and part 3 Std. F, E
9570 часть 1, п. В, часть 3, дп. п. F

Подключение CONNECTIONS	Наименование NOMINAL	PN / DIN	Уплотнительная прокладка FLANGE FACE	Исполнение USE	Размеры DIMENSION
N 01	Корго диаметр NOK.F.S.	40/2635	Form C	Вход / INLET	Ø 60,3 x 2,9
N 02	DN60	40/2635	Form C	Выход / OUTLET	Ø 60,3 x 2,9

№	Част. Кол. Pcs.	Обозначение Dimension	Материал Material	Габариты Dimension	Материал Material
1	63	Резиновая труба CVAAL-423 tube	25x1,5	1.4301	EN 10217-7
2	2	Дно трубы Tubehead	1600x100x12	1.4301	EN 10028-7
3	2	Полумуфта камеры head	1595x95x70x4	1.4301	EN 10204/3.1
4	4	Концевая планка камеры headendplate	1600x100x12	1.4301	EN 10204/3.1
5	3	Труба DN50 tube	60.3x3.6	1.4571	EN 10204/3.1
6	3	Фланец VS DN50/PN40 flange	60.3x2.9	1.4301	EN 10204/3.1
7	-	Различ. части рамы frame parts	1.4301	-	-
8	4	Транспортный уголок transport device	60x40x4	1.4301	-
9	1	Металлич. лист парового коллектора steam distribution plate	1.4301	-	-
10	2	Заготовная сальника NW50 siffling box	1.4301	-	-
11	1	Заводская табличка/контршейн name plate	105x75x2	Alu/1.4301	-
12	1	Заземляющая пластина earthing lid	35x30x3	1.4301	-

CALDARIUS Apparatebau GmbH Planwald 8 A-4480 Haug am Hauseruck +43(0)732462340	Penke, Reinwald & CO. GmbH A-4480 Haug am Hauseruck +43(0)732462340
AA-2600/1600-2V-W1-CVAAL-423-H7 102993-10	AA-2600/1600-2V-W1-CVAAL-423-H7 102993-10